



ที่ ปน ๐๐๒๓.๖/ว ๑๑๖๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองตะลุบัน

ด้วยจังหวัดปัตตานีแจ้งว่าศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ได้เปิดห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนกเวชศาสตร์ชั้นสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทั้ง ๒๑ พารามิเตอร์ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ - พุธ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการและอัตราค่าบริการ จึงประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางเลือกในการใช้บริการให้กับโรงพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่สนใจ

ในการนี้ จังหวัดปัตตานีขอประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อเป็นช่องทางเลือกในการใช้บริการในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคทั้ง ๒๑ พารามิเตอร์ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถประสานข้อมูลฯ ได้ที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ๙๕ ถนนเทศบาล ๑ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ ๙๕๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓-๒๑๒๘๖๒ หรือ ๐๗๓-๒๑๒๘๖๐ ต่อ ๑๔๔ (Lab) ในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) E-mail : Lab๐๑๒๙๐๑@hotmail.com และสามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม QR code ทำหนังสือจังหวัดปัตตานี ที่ ปน ๐๐๓๓/ว ๗๘๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี www.pattanilocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐ ๗๓๓๓๓ ๖๐๔๔ ต่อ ๑๐๙
โทรสาร ๐ ๗๓๓๓๓ ๖๕๘๑

☐	ผ.บ.ท.
☐	ก.บ.บ.
☐	ก.บ.ส.
☐	ก.บ.น.
☐	ก.บ.ก.
☒	ก.บ.บ.



สจ. ปังคภา	
รับที่	๒๓๔
วันที่	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา	๑.๑๙

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ถนนเคซา ปน ๙๔๐๐๐

ที่ ปน ๐๐๓๓/ว พ/พ ๕๕

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับบริการงานด้านตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี, ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย การขอรับบริการและอัตราบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ได้เปิดห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ แผนกเวชศาสตร์
ชั้นสูตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค
ทั้ง ๒๑ พารามิเตอร์ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ กรณียกเลิก พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ - พุธ
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการ
และอัตราค่าบริการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดปัตตานี จึงประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของห้องปฏิบัติการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางเลือกในการใช้บริการให้กับโรงพยาบาลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่สนใจ ทั้งนี้ สามารถประสานข้อมูลฯ ได้ที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริม
ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ๙๕ ถนนเทศบาล ๑ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ ๙๕๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ - ๒๑๒๘๖๒ หรือ ๐๙๓ - ๒๑๒๘๖๐ ต่อ ๑๔๔ (Lab) ในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
E - mail : Lab012yala@hotmail.com และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ตาม QR - code ที่ปรากฏ
ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุรักษ์ สารภาพ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

โทรศัพท์ ๐ ๙๓๔๖๐๒๓๔ ต่อ ๑๒๐๔

โทรสาร ๐ ๙๓๔๖ ๐๒๓๕

การขอรับบริการ




วัตถุประสงค์

เพื่อแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการในการขอรับบริการด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

การให้บริการ

1. ติดต่อประสานงาน : ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 95 ถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 เบอร์โทร 073-212862, 073-212860 โทรสาร 073-213747
2. การขอรับบริการ : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 21 พารามิเตอร์ (ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563) ชุดตรวจภาคสนาม อ.11 และ อ. 13
3. การจัดเตรียมอุปกรณ์และภาชนะบรรจุ : ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา มีบริการจัดเตรียมอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน้ำ 21 พารามิเตอร์ พร้อมคู่มือการเก็บ
4. การจัดส่ง : ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เป็นผู้จัดส่งภาชนะสำหรับเก็บตัวอย่าง และชุดทดสอบภาคสนามให้กับผู้รับบริการ หรือสามารถมารับด้วยตนเอง

กรณีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 21 พารามิเตอร์



ภาชนะสำหรับจัดเก็บตัวน้ำบริโภค ประกอบไปด้วย ขวดพลาสติก PP ขนาด 2 L, 1 L และ 250 ml. อย่างละหนึ่งชิ้น และ ขวดแก้วขนาด 500 ml. หนึ่งชิ้น พร้อมกับใบนำส่งตัวอย่าง (1 ตัวอย่าง/1 ใบนำส่ง) และหากภาชนะจัดเก็บเกิดความเสียหายขณะจัดส่งให้ผู้รับบริการติดต่อกลับมายังศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เพื่อดำเนินการต่อไป

กรณีชุดทดสอบภาคสนาม อ.11 และ อ.13

ให้ผู้รับบริการเช็คตรวจสอบความถูกต้อง จำนวนของชุดทดสอบ และทำการตรวจสอบความเสียหาย เช่น การร้าวซึมแตก หรือการปนเปื้อนของชุดทดสอบให้ผู้รับบริการติดต่อกลับมายังศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เพื่อดำเนินการต่อไป

การจัดส่ง

กรณีนำส่งด้วยตนเอง

นำส่งได้ที่ห้องปฏิบัติการ รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 95 ถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 เบอร์โทร 073-212862, 073-212860

วันจันทร์-พุธ เวลา 9.00-14.00 น.

กรณีขนส่งโดยระบบการขนส่ง


กรุณาติดต่อ/ประสานงาน ห้องปฏิบัติการ รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เพื่อแจ้งการนำส่ง โดยแจ้งรายละเอียดการขนส่ง เช่น ขนส่งทางรถไฟ รถทัวร์ หรือ ขนส่งเอกชน โดยแจ้งวัน เวลา หมายเลขขบวน และนัดหมายสถานที่ในการรับตัวอย่าง พร้อมทั้งชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน

วันจันทร์-อังคาร เวลา 9.00-14.00 น. (กรุณาติดต่อประสานงานอีกครั้ง)

การชำระค่าบริการ

1. ชำระเงินสด / ชำระด้วยตนเอง : ห้องการเงิน
2. ชำระหลังรับบริการ : ยื่นหนังสือขอรับบริการ (ลงนามผู้มีอำนาจในหน่วยงานของท่าน) ก่อนรับบริการ

ขั้นตอนการรับบริการ

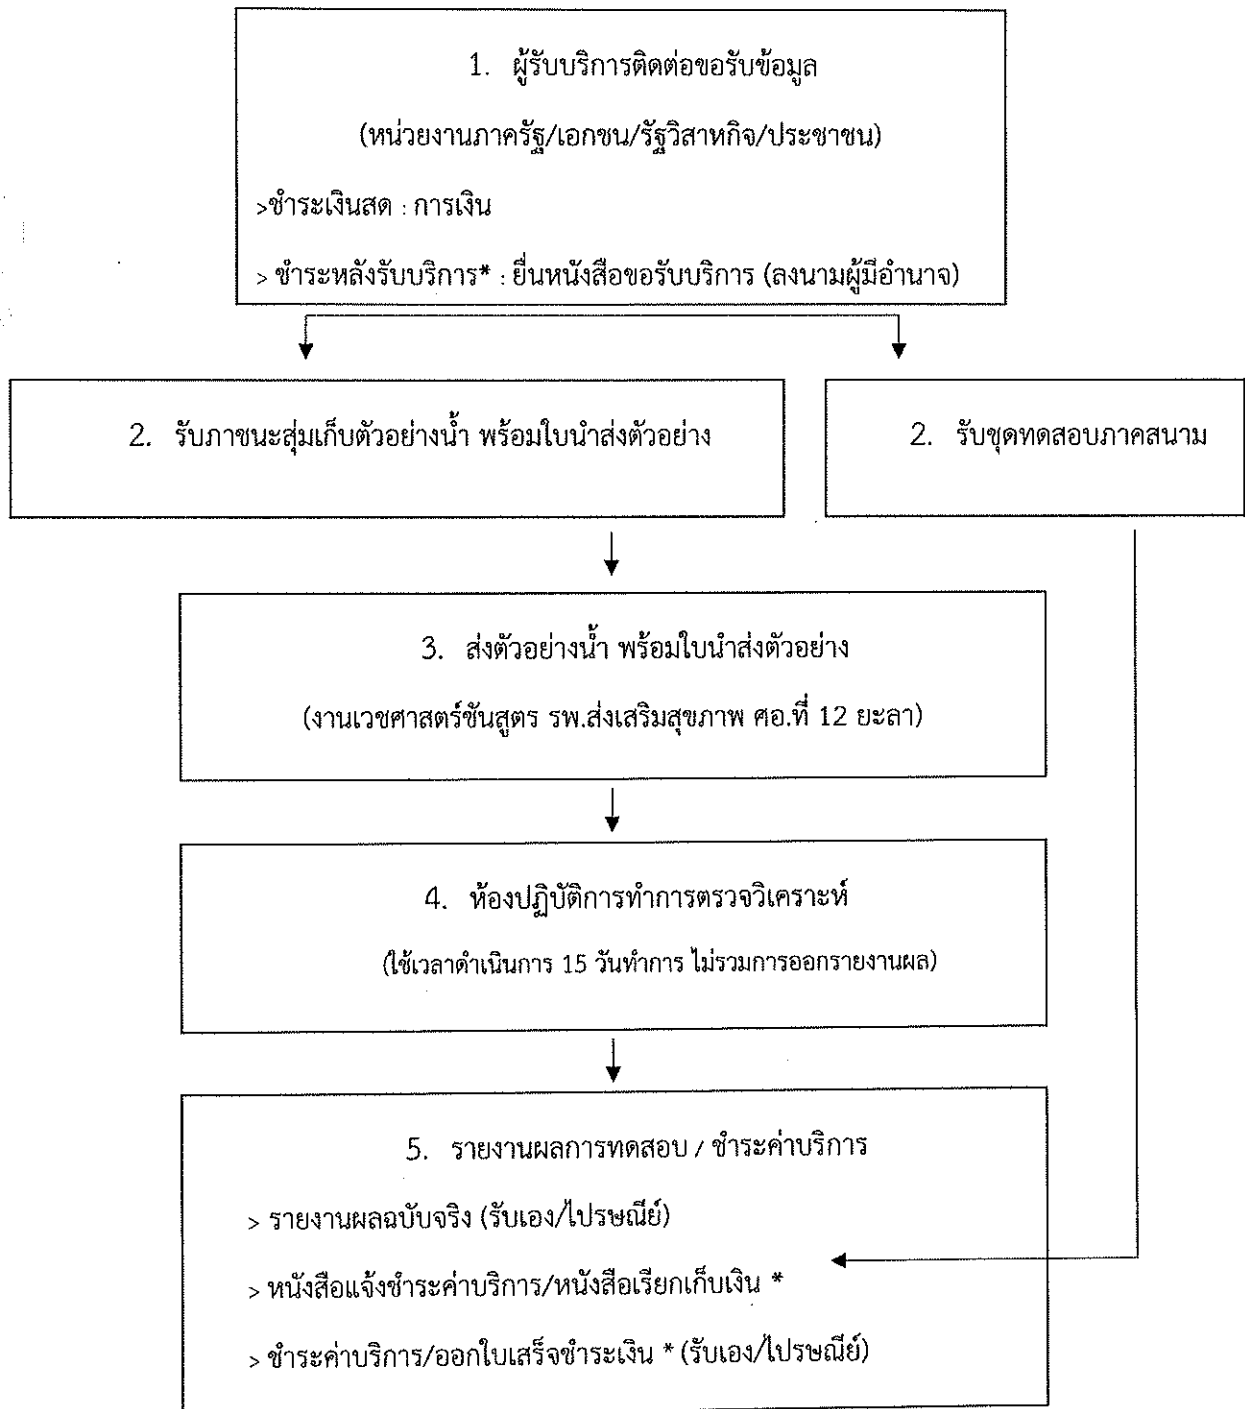

(รวมระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่รับตัวอย่างจนถึงออกรายงานผลทั้งสิ้น 20 วันทำการ)




อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

ลำดับ	รายการทดสอบ	ราคา (บาท)		
		เหมาจ่าย		แยกตามรายการ
		ภาครัฐ	เอกชน	
	ด้านกายภาพ-เคมี			
1.	สี (Color)	-	-	100
2.	ความขุ่น (Turbidity)	-	-	250
3.	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	-	200
4.	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	-	-	250
5.	ความกระด้าง (Hardness)	-	-	400
6.	ซัลเฟต (SO_4^{2-})	-	-	650
7.	คลอไรด์ (Cl^-)	-	-	650
8.	ไนเตรท (NO_3^-)	-	-	650
9.	ไนไตรท์ (NO_2^-)	-	-	650
10.	ฟลูออไรด์ (F^-)	-	-	650
	ด้านโลหะหนัก			
11.	เหล็ก (Fe)	-	-	650
12.	แมงกานีส (Mn)	-	-	650
13.	ทองแดง (Cu)	-	-	650
14.	สังกะสี (Zn)	-	-	650
15.	ตะกั่ว (Pb)	-	-	650
16.	โครเมียม (Cr)	-	-	650
17.	แคดเมียม (Cd)	-	-	650
18.	สารหนู (As)	-	-	650
19.	ปรอท (Hg)	-	-	650
	ด้านแบคทีเรีย			
20.	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria)	-	-	350
21.	อี.โคไล (E.coli)	-	-	350
	รวม	3,500	7,200	11,000
	น้ำยาทดสอบภาคสนาม			
22.	อ.11 (ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค)	-	-	20/ขวด
23.	อ.13 (ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร/ภาชนะ/มือผู้สัมผัสอาหาร)	-	-	20/ขวด


หมายเหตุ อ้างอิงราคาตามประกาศกรมอนามัย (พ.ศ. 2565)

>> ขั้นตอนการให้บริการ

ชำระก่อนรับบริการ/เงิน

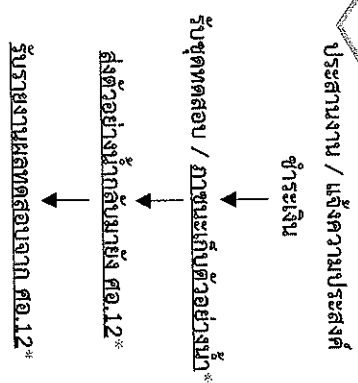

ชำระหลังรับบริการ

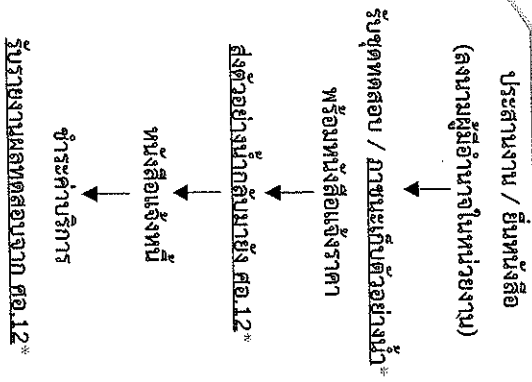

* เฉพาะส่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 21 พารามิเตอร์



เงื่อนไขการรับส่งตัวอย่างน้ำ

1. การตรวจด้านแบคทีเรียจะต้องส่งในวันจันทร์และวันอังคารเท่านั้น หรือในวันพฤหัสบดีการกำหนด
2. ใช้น้ำเย็นส่งตัวอย่างน้ำ
3. ตัวอย่างน้ำต้องรักษาอุณหภูมิไม่เกิน 6°C
4. เวลาการรับตัวอย่างน้ำ 08.30 - 15.00 น. หากไม่ส่งหลังจากเวลาดังกล่าวให้ถือวันส่งรับตัวอย่างน้ำเป็นวันถัดไป

>> การบริการ

1. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำดื่ม) ทางห้องปฏิบัติการ 21 พารามิเตอร์ ตามประกาศของกรมอนามัย "เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563"
2. ชุดทดสอบภาคสนามสำหรับตรวจเช็คแบคทีเรียด้วยวิธีการเทียบสี ได้แก่ อ.11 และ อ.13

- น้ำยาทดสอบภาคสนาม อ.11
- > ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภคและน้ำแข็ง

- น้ำยาทดสอบภาคสนาม อ.13
- > ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร
- > ภาษา อ.อุปกรณ์
- > มีผู้สัมผัสอาหาร


>> อัตราค่าบริการ

แบบรวมหน่วยจ่าย 21 รายการ

- หน่วยงานภาครัฐ 3,500 บาท
- หน่วยงานเอกชน 7,200 บาท

แบบแยกรายการ

รายการทดสอบ	ราคา (บาท)
ด้านกายภาพ	
1. สี (Color)	100
2. ความขุ่น (Turbidity)	250
3. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	200
ด้านเคมีทั่วไป	
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	250
5. ความกระด้าง (Hardness)	400
6. ซัลเฟต (SO ₄ ²⁻)	650
7. คลอไรด์ (Cl ⁻)	650
8. ไนเตรท (NO ₃ ⁻)	650
9. ไนไตรท์ (NO ₂ ⁻)	650
10. ฟลูออไรด์ (F ⁻)	650
ด้านโลหะหนัก	
11. เหล็ก (Fe)	650
12. แมงกานีส (Mn)	650
13. ทองแดง (Cu)	650
14. สังกะสี (Zn)	650
15. ตะกั่ว (Pb)	650
16. โครเมียม (Cr)	650
17. แคดเมียม (Cd)	650
18. สารหนู (As)	650
19.ปรอท (Hg)	650
ด้านแบคทีเรีย	
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria)	350
21. อี.โคไล (E.coli)	350



>> อัตราค่าบริการชุดทดสอบภาคสนาม


ชุดทดสอบภาคสนาม	ราคา (บาท)
- อ.11 (ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค)	20/ชุด
- อ.13 (ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร/ ภาชนะ/มีผู้สัมผัสอาหาร)	20/ชุด
- สารละลายบัพเฟออร์ (สำหรับ อ.13)	20/ชุด

>> ภาชนะสำหรับเก็บ (21 พารามิเตอร์)

2 L.

250 mL

1 L.




สำหรับตรวจวิเคราะห์ทางเคมี-กายภาพ 2 L.

สำหรับตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก 1 L.

สำหรับตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจน 250 mL.

สำหรับตรวจวิเคราะห์ทางแบคทีเรีย 500 mL.

** ภาชนะเก็บตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการ



Lab YALA

แผนกเวชศาสตร์ชั้นสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

เปิดให้บริการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ในวันเวลาราชการ

ติดต่อ : ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 95 ถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง



อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทร : 073-212862 หรือ 073-212860 ต่อ 144 (Lab)

E-mail : lab012yala@hotmail.com

เว็บไซต์ : <https://hpc12.anamai.moph.go.th>

Facebook : <https://www.facebook.com/HPC12YALA>

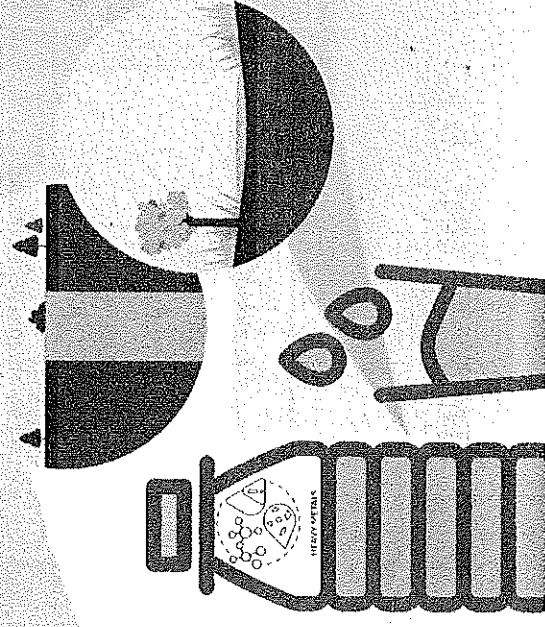

ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนกเวชศาสตร์ชั้นสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา